

SC GUI

9.25

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1. INLOGGEN	3
2. HOOFDSCHERM	4
3. JOURNAAL	5
4. DOCS	5
5. GUI	6
5. 1. Configuratie van de pompen	6
5. 2. Brandstofprijzen wijzigen	7
5. 3. Tanks	9
5. 4. Terminals	10
5. 5. Brandstoffen	16
5. 6. Algemeen	18
5. 7. Afsluitingen	18
5. 8. Rapporten - verkoop	22
5. 9. Historische rapporten	23
5. 10. Transacties	25
5. 11. OPT Ticket	27
6. TERMINAL	27

1. INLOGGEN




Geef uw paswoord in en bevestig me



De rechten om in SC GUI te werken worden bepaald door het niveau dat in de configuratie wordt toegekend aan uw paswoord.

2. HOOFDSCHERM

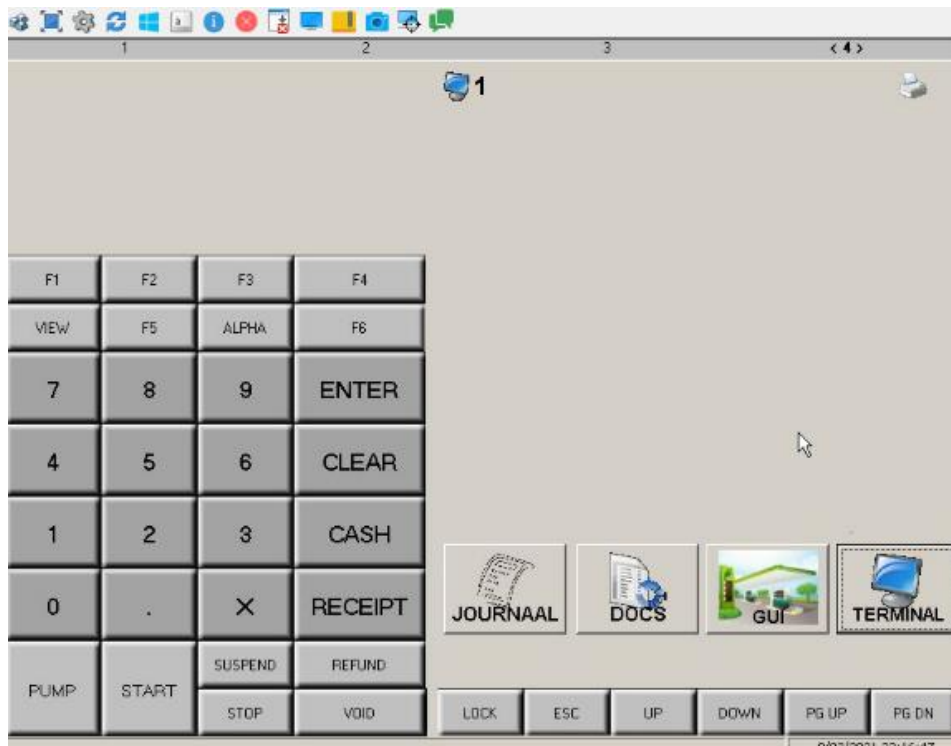

Links op het hoofdscherm bevindt zich een klavier voor de kassa

Verklaring van de verschillende kassatoetsen


PUMP + pompnr + START	Vrijgave van de pomp.
PUMP + pompnr + STOP	Stoppen van de pomp (De pomp komt automatisch vrij wanneer het pistool wordt ingehaakt.)
SUSPEND	Een transactie uitstellen (max 2 per shift). Om de transactie terug op te roepen, terug SUSPEND selecteren.
REFUND	Terugname van een artikel.
VOID	Annulatie van een transactie. Een tankbeurt kan niet geannuleerd worden.
ENTER	Bevestigen
CLEAR	Annulatie
CASH	Toets voor betaalwijze contant geld
RECEIPT	Met het selecteren van deze toets wordt het kasticket van de laatste transactie afgeprint op de ticketprinter.
LOCK	Kassa On Hold zetten. Om de kassa terug te activeren moet men het paswoord opnieuw ingeven + bevestigen.
ESC	ESCAPE om terug naar het vorige scherm te gaan
UP	Navigeren naar boven
DOWN	Navigeren naar beneden
PG UP	Volgende pagina
PG DOWN	Vorige pagina

3. JOURNAAL

Het journaal toont de laatste vijf transacties. U kan een transactie selecteren door de lijn aan te klikken.

Iedere lijn bevat de volgende gegevens: pompnummer – datum transactie – uur transactie – getankt bedrag – naam product.

Om terug te keren naar het hoofdscherm → **ESC**

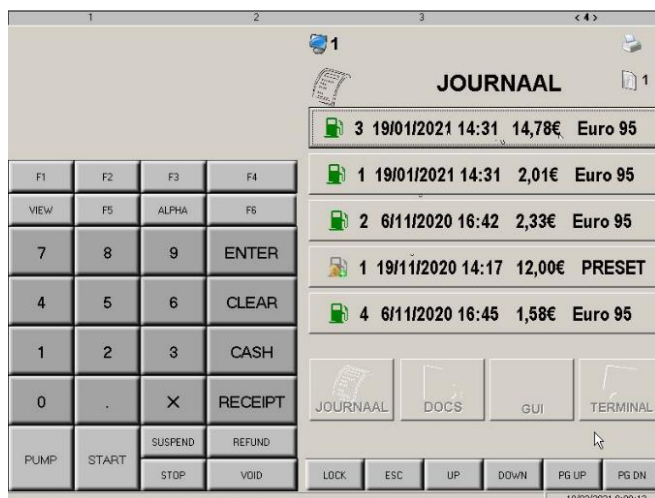

4. DOCS

Onder de toets **DOCS** zijn de meest gelezen PDF documenten terug te vinden. U kan een PDF selecteren door erop te klikken. Van hieruit kan de PDF gesaved of afgeprint worden.

Om terug te keren naar het hoofdscherm → **ESC**

5. GUI

Van hieruit gebeurt het stationsbeheer.

Per tabblad wordt meer informatie weergegeven betreffende de configuratie van de pompen, de benzineprijzen, de tanks,...

5.1. Configuratie van de pompen

Open dit scherm via het tabblad **Pompen**.

Op dit scherm krijgt U een overzicht van de configuratie van de pompen.

Pomp / Pistool	Product	Tank	Volume index (l)	Bedrag index (EUR)	TMS geblok.	Geblokkeerd	Blokkeren
1 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
1 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
2 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
2 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
3 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
3 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
4 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
4 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			

De totalen voor zowel Bedrag als Volume Index zijn **doorlopende totalen** die afkomstig zijn van het telwerk.



De totalen zijn ofwel afkomstig van het mechanisch telwerk, ofwel zijn het de gegevens die door de site-controller worden bijgehouden via de optelling van alle vertankingen per pistool.

Pompen / Pistolen die geblokkeerd zijn door TMS (Tele Management System) of in de configuratie, kan men met GUI niet wijzigen.

Blokkeren van een pomp/pistool

- Dubbelklik onder **Blokkeren** in de tabel op de lijn van de pomp/pistool die men wenst te blokkeren
- Bevestigen via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven

Het geblokkeerde pistool wordt nu weergegeven met een verbodsbord in de kolommen Geblokkeerd en Blokkeren.

Pomp / Pistool	Product	Tank	Volume index (l)	Bedrag index (EUR)	TMS geblok.	Geblokkeerd	Blokkeren
1 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
1 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
2 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
2 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
3 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
3 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
4 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
4 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			

Om te deblokkeren

- Dubbelklik op het **verbodsbord** ter hoogte van het te deblokkeren pistool
- Bevestigen via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven

Pomp / Pistool	Product	Tank	Volume index (l)	Bedrag index (EUR)	TMS geblok.	Geblokkeerd	Blokkeren
1 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
1 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
2 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
2 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
3 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
3 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			
4 / 1	Euro 95	1	0,00	0,00			
4 / 2	Diesel	2	0,00	0,00			

5. 2. Brandstofprijzen wijzigen

Bij de installatie van GUI op een station wordt de huidige prijs ingegeven, komma inbegrepen.
Prijswijziging bevestigen via **Wijzigen huidige prijzen**

Onmiddellijke brandstofprijswijziging

- Selecteer het product waarop u de prijswijziging wil toepassen
- Voer de nieuwe brandstofprijs in
- Prijswijziging bevestigen via **Wijzigen huidige prijzen**

De nieuwe brandstofprijs gaat in vanaf de eerstvolgende tankbeurt

De nieuwe brandstofprijs mag maximum 10% verschillen met de huidige brandstofprijs

Voorinstelling van een brandstofprijswijziging

Product	Huidige prijs		Nieuwe prijs		Prijs op		Nieuwe prijs Op	
	Op station	Officieel	Op station	Officieel	10/02/2021 Op station	20:59:00 Officieel	???????? Op station	??:??:?? Officieel
Diesel	1,313				1,312			
Euro 95	1,513				1,515			

- Selecteer de gewenste tijd (datum en uur) via datum / tijd zetten rechtsboven op het scherm
De default tijd voor wijziging is de huidige dag om 23u59. Deze tijd wordt automatisch getoond.
- Wijzig datum en tijd zoals gewenst en bevestig via **Zetten**
- Indien u **annuleren** selecteert wordt de default tijd die actief is geselecteerd
- Wijzig de brandstofprijzen in de kolom Nieuwe Prijs op station. U dient bij ieder product een prijs in te vullen
- Bevestig de brandstofprijs via **Wijzig toekomstige brandstofprijzen** rechtsboven



OPGELET:

- De nieuwe brandstofprijs mag maximum 10% verschillen met de huidige brandstofprijs.
- De voorinstelling van de brandstofprijswijziging kan nog geannuleerd worden via **Wissen toekomstige prijzen**.
- Indien de voorinstelling niet opgeheven wordt zullen de prijzen aangepast worden bij het verstrijken van het tijdstip of bij de eerstvolgende periodeafsluiting na de ingestelde tijd en uur, afhankelijk van de configuratie van SC GUI.

Ingave officiële brandstofprijzen

Afhankelijk van de configuratie kan men ook de officiële brandstofprijzen ingeven. Deze worden gebruikt om naar een prijzenpaneel te sturen voor het weergeven van de kortingen.

OPGELET:

De ingegeven officiële brandstofprijzen moeten steeds groter zijn dan de brandstofprijzen aan de pomp. Houd hier rekening mee bij het ingeven van zowel pomp- en/of officiële prijzen.

- Pompprijzen worden ingegeven in de kolom **Op Station**, officiële prijzen in de kolom **Officieel**.
- Prijzen bevestigen via **Wijzig Huidige prijzen / Toek. Prijzen**, afhankelijk van de gebruikte kolommen

- Officiële brandstofprijzen kunnen eveneens met voorinstelling van brandstofprijswijziging gebeuren. De werkwijze is hetzelfde dan bij pompprijzen.

Om het ingeven van wijzigingen te vereenvoudigen is er de mogelijkheid om een prijzen set over te nemen waarna men bijvoorbeeld nog slechts één prijs moet wijzigen.

Selecteer hiervoor onder **Kopiëren van** de bron en onder **kopiëren naar** de bestemming.

Pompen Prijzen Tanks Terminals Brandstoffen Algemeen Afsluitingen Rapporten - verkoop Historische rapporten Transakties OPT Ticket									
Brandstofprijzen (EUR)									
Product	Huidige prijs		Nieuwe prijs		Prijs op 10/02/2021 20:59:00		Nieuwe prijs Op		
	Op station	Officieel	Op station	Officieel	Op station	Officieel	Op station	Officieel	
Diesel	1,313		,		1,312		,		
Euro 95	1,513				1,515		,		
Copiëren van: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
Copiëren naar: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									

Controle van de ingegeven prijzen is noodzakelijk.

De wijziging kan immers geweigerd worden indien:

- de pompprijzen hoger zijn dan de officiële prijzen
- de prijswijziging groter is dan toegestaan in de configuratie (meestal 10%)

5.3. Tanks

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen theoretische stock (geen peilsysteem aanwezig) en gemeten stock (peilsysteem aanwezig).

Status van niveaumeter

- **No info** geen informatie van niveaumeter
- **OK** informatie van niveaumeter

Pompen Prijzen Tanks Terminals Brandstoffen Algemeen Afsluitingen Rapporten - verkoop Historische rapporten Transakties OPT Ticket												
Tanks												
Tank	Produkt	Capaciteit		Produkt Hoogte (mm)	Produkt Volume (l)	15°C Volume (l)	Vulvolume (l)	Water Hoogte (mm)	Water Volume (l)	°C	Master Tank	LGS Status
		Totaal (l)	Toegelaten (l)									
1	Euro 95	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0		Geen Info
2	Diesel	9900,0	9900,0	0,0	0,0	0,0	9900,0	0,0	0,0	0,0		Geen Info
3	Diesel	9900,0	9900,0	0,0	0,0	0,0	9900,0	0,0	0,0	0,0	2	Geen Info

Verklaring:

Tank	nummer van de tank
Product	naam van het product
Capaciteit Totaal	tankvolume van de configuratie
Capaciteit Toegelaten	toegelaten volume van de configuratie
Product hoogte	hoogte van het product zoals weergegeven door de niveaumeter
Product volume	omgerekend volume zoals berekend volgens de tanktabel in de configuratie
15°C volume	volume gecompenseerd naar temperatuur 15°C volgens configuratie
Vulvolume	berekend volume voor vulling van de tank (= Capaciteit toegelaten – Product volume)
Waterhoogte	hoogte van het water volgens de niveaumeter
Watervolume	omgerekend volume volgens de tanktabel in de configuratie
C°	temperatuur volgens de niveaumeter
Mastertank	verwijzing naar de mastertank (laagste nummer) bij gekoppelde tanks
LGS	status van het Level Gauging System (peilsysteem)


De status van **LGS** of peilsysteem is ofwel “OK”, de weergegeven waarden in de tabellen zijn dan de data van het moment. Indien er “Geen info” beschikbaar is over LGS status kan dit verschillende betekenissen hebben.

1. Geen peilsysteem aanwezig
 2. peilsysteem is aanwezig maar defect
 3. peilsysteem is aanwezig maar er is geen info door vb instabiliteit van het product.
- In de laatste twee gevallen worden de meest recente data weergegeven.

De termen “toegelaten” en “geautoriseerd” en “vergund” worden gebruikt in de context van de site controller en geven de maximum hoeveelheid brandstof aan die de tank mag bevatten.

5. 4. Terminals

Activeren / Deactiveren van terminal + toegekende pompen

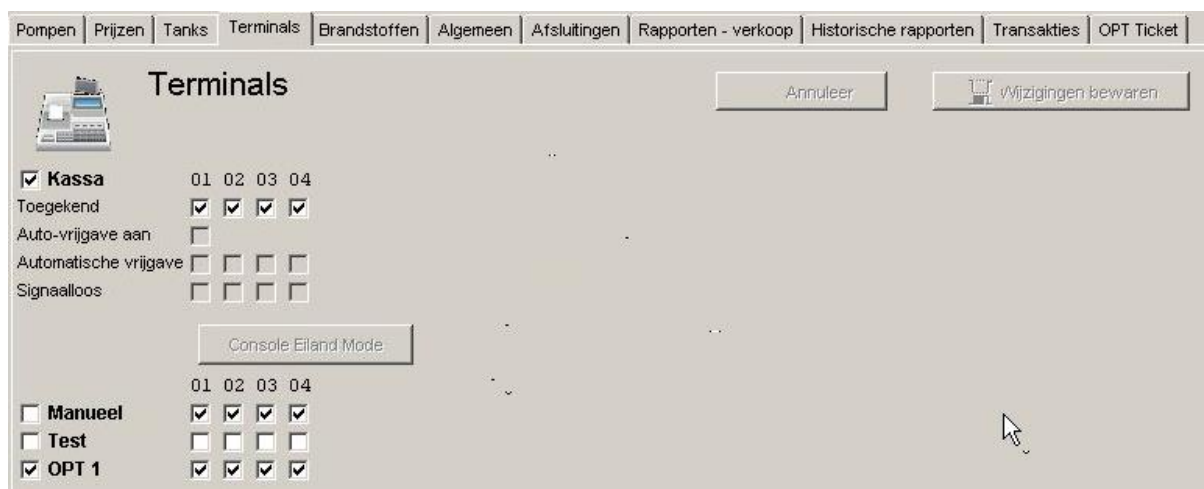

The screenshot shows the 'Terminals' configuration screen in the MADIC SC GUI. The navigation bar at the top includes tabs for Pompen, Prijzen, Tanks, Terminals, Brandstoffen, Algemeen, Afsluitingen, Rapporten - verkoop, Historische rapporten, Transakties, and OPT Ticket. The main content area is titled 'Terminals' and features a list of terminal configurations. The 'Kassa' terminal is selected and has four pumps (01, 02, 03, 04) assigned to it. The 'Manueel' terminal is also selected and has four pumps assigned. The 'Test' and 'OPT 1' terminals are also listed. There are buttons for 'Annuleer' and 'Wijzigingen bewaren'.

Terminal	01	02	03	04
<input checked="" type="checkbox"/> Kassa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toegekend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-vrijgave aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische vrijgave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signaalloos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Console Eiland Mode				
<input type="checkbox"/> Manueel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> OPT 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

In bovenstaand voorbeeld staat :

- de kassa aan, en zijn alle pompen toegekend
- Manueel uit, en zijn alle pompen toegekend
- Test uit, en zijn er geen pompen toegekend
- de OPT aan en zijn alle pompen toegekend

<input checked="" type="checkbox"/> Kassa	01	02	03	04
Toegekend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Manueel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> OPT 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Er is een prioriteit bij terminals welke de transactie starten door het uithaken van het pistool als er nog geen reservatie is door een buiten terminal (console, manual, test).

- Prioriteit 1 'Test' als deze aan staat, en een pomp is toegewezen aan 'test'.
- Prioriteit 2 'manueel' terminal als deze aan staat, en pomp is toegewezen aan 'manueel' terminal waarbij 'test' terminal niet actief voor die pomp.
- Prioriteit 3 'kassa' terminal als deze aanstaat, en pomp is toegewezen aan 'kassa' terminal waarbij 'test' terminal niet actief voor die pomp, en 'manueel' terminal niet actief voor die pomp.

Aanzetten / deactiveren "Manueel"


- Om "Manueel" aan te zetten vinkt men het vakje vóór 'manueel' aan.
Vervolgens klikt men op **Wijzigingen bewaren** om de wijzigingen te bewaren.
- Om "Manueel" terug te deactiveren:
Vakje voorafgaand aan "Manueel" opnieuw aanklikken zodat het vinkje verdwijnt
Wijziging bevestigen via **Wijzigingen bewaren**



Pompen in "test" zetten

Een pomp dient af en toe in test gezet te worden (vb door de techniker) om te kijken of de pomp / het pistool naar behoren functioneert. Door de pomp in test te zetten wordt het getankte volume niet als een transactie aanzien. Het niveau van de tank blijft correct, op voorwaarde dat de getankte brandstof wordt teruggeplaatst in de tank

- Voor het aanzetten klikt men op het vakje voorafgaand aan ‘test’. Het vakje is nu aangevinkt.
- Daarnaast moet ook worden aangegeven welke pomp zal worden getest. Dit doet men door het aanvinken van het vakje onder pomp 3 naast ‘test’.
- Klik op **Wijzigingen bewaren**.

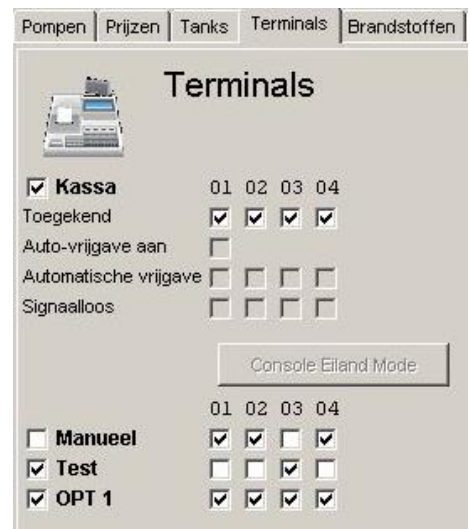

Door het aanzetten van “Test” met toewijzing van pomp 3 wordt de toewijzing van pomp 3 voor “Manueel” automatisch uitgeschakeld.

De functie “Test” blijft 1 uur actief.

Om “Test” te deactiveren:

- Vakje voorafgaand aan “Test” opnieuw aanklikken zodat het vinkje verdwijnt
- Wijziging bevestigen via **Wijzigingen bewaren**
- In dit voorbeeld dient men eveneens de toewijzing van pomp 3 aan “Test” te deactiveren. Aanklikken vakje pomp 3 op de lijn “test”

OPMERKING:

Doordat “Test” actief was met toegewezen pomp 3 is deze pomp niet meer toegewezen aan “Manueel”. Men kan dit terug toewijzen om terug te keren naar de originele toestand, maar dat is geen verplichting. Breng ze gewoon terug in de gewenste default toestand van het station (de meest veilige om te voorkomen dat er gratis getankt wordt is dat de pompen niet toegewezen zijn).

Als het station echter in “Manueel” gebruikt wordt door de uitbater is het best om in samenspraak deze toewijzing van de pompen terug aan te zetten. Anders is het mogelijk dat de uitbater ongewild niet meer met alle pompen kan werken in “Manueel.”

Uitzetten van de OPT (Outdoor Payment Terminal)

- Indien u de OPT wil afzetten voor alle pompen klikt u op het vakje voorafgaand aan OPT 1. Het vinkje verdwijnt en betalen met OPT is nu niet meer mogelijk op het station voor alle aanwezige benzinepompen. Bevestigen via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven op het scherm
- Indien u de OPT wil toewijzen aan bepaalde pompen (in onderstaand voorbeeld pomp 2 en pomp 4) is het vakje voorafgaand aan OPT 1 aangevinkt, evenals de vakjes die behoren aan de toe te wijzen pompen. Bevestigen met **Wijzigingen bewaren** rechtsboven op het scherm



OPMERKING:


Indien de kassa uit staat, of wanneer een pomp niet toegewezen is aan de kassa, is er geen signalisatie meer van status evolutie, transacties,... op de kassa. Hierdoor kan men de niet – kassa transacties (vb OPT, ...) niet meer volgen.

Aanzetten Kassa

Indien de kassa uitstaat, is dit te zien aan het vakje vóór Kassa.

Indien u de kassa wenst te activeren:

- Vakje voorafgaand aan Kassa aanvinken
- Bevestigen via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven op het scherm

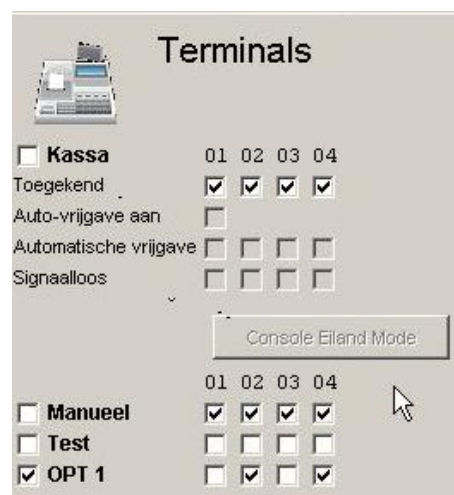


Automatische vrijgave toestaan

Bij automatische vrijgave worden de pompen door de kassa vrijgegeven bij het uithaken van het pistool, zonder dat men hiervoor op een toets moet drukken.

Om de automatische vrijgave te activeren:

- Vakje Auto – vrijgave aan aanvinken
- Bevestigen via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven op het scherm

In voorbeeld hiernaast staat de automatische vrijgave uit.

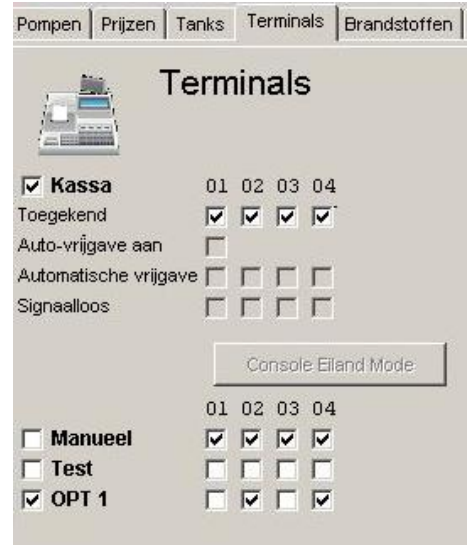


	01	02	03	04
<input checked="" type="checkbox"/> Kassa				
Toegekend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-vrijgave aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische vrijgave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signaalloos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Console Eiland Mode				
<input type="checkbox"/> Manueel				
<input type="checkbox"/> Test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> OPT 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Automatische vrijgave per pomp

Met deze functie bepaalt men welke pompen automatisch mogen starten wanneer automatische vrijgave geactiveerd is. Dit kan belangrijk zijn wanneer bepaalde pompen niet in het zicht van de kassa staan.

- Toewijzing pompen aan automatische vrijgave kan niet gewijzigd worden met deze configuratie. In dit geval zijn alle pompen toegewezen. Vakjes zijn beige.
- Geen pompen toegewezen aan automatische vrijgave. Vakjes zijn wit.
- Alle pompen toegewezen aan automatische vrijgave.

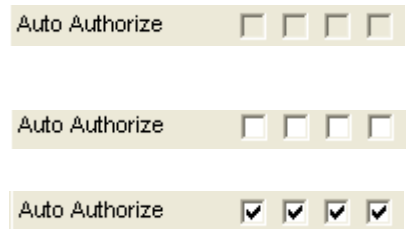

Auto Authorize	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auto Authorize	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auto Authorize	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bevestig via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven op het scherm

Geen vrijgave, wel volgen

Via deze functie kan men ervoor zorgen dat de pomp niet met de kassa kan vrijgegeven worden. Er is ook geen signaal van een uitgehaakt pistool. Het volgen van transacties is wél nog mogelijk. Dit kan belangrijk zijn wanneer bepaalde pompen niet in het zicht van de kassa staan.

Wijzigingen zijn niet mogelijk met GUI. Enkel via configuratie.

In het voorbeeld hiernaast wordt de signalisatie van het uitgehaakt pistool niet onderdrukt:




	01	02	03	04
<input checked="" type="checkbox"/> Kassa				
Toegekend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-vrijgave aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische vrijgave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signaalloos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Console Eiland Mode				
<input type="checkbox"/> Manueel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> OPT 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Toewijzing pompen eiland aan de kassa

Via deze functie kan men ervoor zorgen dat een bepaalde kassa slechts een groep van pompen toegewezen krijgt die enkel onder zijn beheer vallen. Signalisatie van andere pompen toegekend aan andere kassa's wordt dan niet doorgegeven.

In nevenstaand voorbeeld kan de toewijzing van pompen niet gewijzigd worden. In dit geval zijn de pompen toegewezen aan alle kassa's.

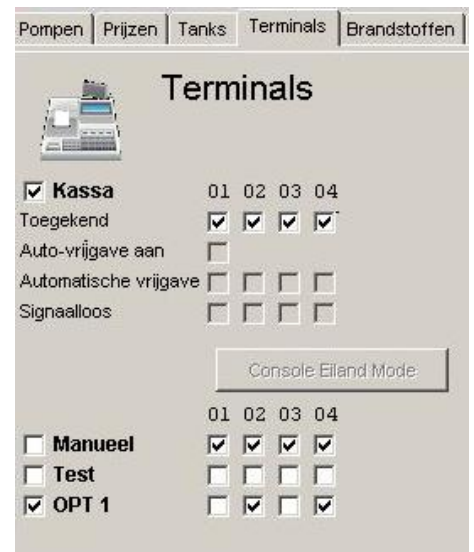


Toewijzing pompen kan wel gewijzigd worden met volgende configuratie.

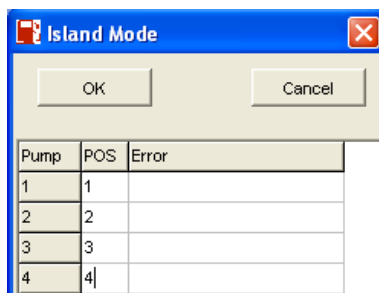Pump	POS	Error
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	

Toewijzing van de pompen aan de console (in dit geval 'console1' aan pomp 1,)
Bevestigen met **OK** om de wijzigingen te bewaren.

Vb. Foutieve input

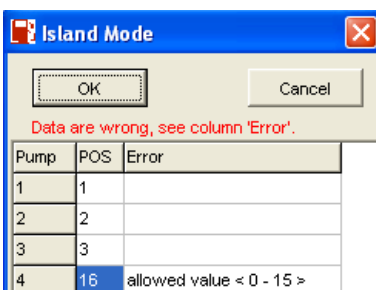


Data are wrong, see column 'Error'.

Pump	POS	Error
1	1	
2	2	
3	3	
4	16	allowed value < 0 - 15 >

In geval van correcte input krijgt men:

Fuelling Positions | Prices | Tanks | Terminals | Wet St

Terminals



Console 01 02 03 04
 Assigned
 Auth. allowed
 Auto Authorize
 No call to Con.

Console Island Mode


Manual
 Test
 OPT 1
 OPT 2

Bevestig via **Wijzigingen bewaren** rechtsboven op het scherm

5. 5. Brandstoffen

In dit overzicht vindt u zowel het werkelijk gemeten volume als het berekend theoretisch volume.

Voor het theoretisch volume kan men zowel het referentievolumen (bij opstart) als het volume bij levering ingeven. Het theoretisch volume wordt dan aangepast met de transactie volumes en eventueel gecorrigeerd met testtransacties (veronderstelde terugvoer naar respectievelijke tank).

 **Brandstoffen status**

Brandstoffen status
 Ingave referentie volume
 Ingave levering volume

Tank	Produkt	Capaciteit		Gemeten		Theoretische		Gekoppelde tanks
		Totaal (l)	Toegelaten (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)	
1	Euro 95	5000	5000			-67	5000	
2	Diesel	19800	19800			0	19800	3

OPMERKING


Gekoppelde tanks worden als een geheel beschouwd waarbij de weergave voor de master tank de laagste nummering van de gekoppelde tanks heeft. In dit geval worden de volumes samengeteld.

Verklaring:

Tank	Nummer van de tank
Product	Naam van het product in de tank
Totaal capaciteit	Tankvolume volgens de configuratie

Toegelaten volume	Toegelaten volume volgens de configuratie
Gemeten volume	Omgerekend volume volgens de tanktabel in de configuratie
Gemeten vulvolume	Berekend volume voor tankvulling (= Toegelaten volume – Gemeten volume)
Theoretisch volume	Berekend theoretisch volume (= Ingegeven ref. volume + Ingegeven leveringen - Transactie volumes + Testtransactie volumes).
Theoretisch vulvolume	Berekend volume voor tankvulling (= toegelaten volume – gemeten volume)

Ingeven referentievolume (voor berekend theoretisch volume)



Ingave referentie volume

Brandstoffen status
 Ingave referentie volume
 Ingave levering volume


Annuleer
Wijzigingen bewaren

Tank	Produkt	Capaciteit		Gemeten		Theoretische		Referentie Ingave	Opmerking
		Totaal (l)	Toegelaten (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)		
1	Euro 95	5000	5000			-67	5000		
2	Diesel	19800	19800			0	19800		

De invoer gebeurt steeds voor de mastertank (tank met het laagste nummer bij gekoppelde tanks).

- Voer onder Referentie ingave (geel vakje links) het huidige volume van de tank in en bij Opmerking (geel vakje rechts) een identificatie van de ingave (max 40 karakters).
- Bevestigen via **Wijzigingen bewaren**

Dit geeft volgend resultaat:




Ingave referentie volume

Brandstoffen status
 Ingave referentie volume
 Ingave levering volume

Annuleer
Wijzigingen bewaren

Tank	Produkt	Capaciteit		Gemeten		Theoretische		Referentie Ingave	Opmerking
		Totaal (l)	Toegelaten (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)		
1	Euro 95	5000	5000			2000	3000		
2	Diesel	19800	19800			5000	14800		

Ingeven levering volume (voor berekend theoretisch volume)



Ingave levering volume

Brandstoffen status
 Ingave referentie volume
 Ingave levering volume

Annuleer
Wijzigingen bewaren

Tank	Produkt	Capaciteit		Gemeten		Theoretische		Levering Ingave	Opmerking
		Totaal (l)	Toegelaten (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)		
1	Euro 95	5000	5000			2000	3000		
2	Diesel	19800	19800			5000	14800		

De invoer is steeds voor de master tank (tank met het laagste nummer bij gekoppelde tanks).

- Selecteer Ingave levering volume.
- Voer onder levering ingave het volume van de levering brandstoffen in en bij opmerking een identificatie van de levering (max 40 karakters).
- Bevestig de aanpassingen via **Wijzigingen bewaren**

Dit geeft volgend resultaat:

Tank	Produkt	Capaciteit		Gemeten		Theoretische		Levering Ingave	Opmerking
		Totaal (l)	Toegelaten (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)	Volume (l)	Vulvolume (l)		
1	Euro 95	5000	5000			4000	1000		
2	Diesel	19800	19800			6000	13800		

5. 6. Algemeen

Dit tabblad bevat algemene informatie of periodeafsluiting (sequentie, nummer en tijd van laatst wijze van afsluiten op tijdsbasis of vanuit de POS).

Het bevat eveneens algemene informatie over de configuratie (hoofding, maatschappijnummer, aantal pompen / tanks / producten) en een overzicht van de wijzigingen die uitgevoerd werden.




5. 7. Afsluitingen

Deze functie wordt gebruikt voor het afsluiten of genereren van tussentijdse rapporten.

Pompen | Prijzen | Tanks | Terminals | Brandstoffen | Algemeen | Afsluitingen | Rapporten - verkoop | Historische rapporten | Transakties | OPT Ticket

Afsluitingen



Brandstof afsluiting

X Brandstof afsluiting

Volgnummer : 5
 Begin Datum Tijd: 09/02/2021 10:08:10
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 15:44:51

Index / Niveau

Volgnummer : 3
 Begin Datum Tijd: 09/02/2021 10:07:54
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 15:44:56

Periode afsluiting

X Periode afsluiting

Volgnummer : 13
 Begin Datum Tijd: 03/02/2021 23:47:39
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 10:08:19

X Prijs afsluiting

Volgnummer : 10
 Begin Datum Tijd: 19/01/2021 14:37:09
 Einde Datum Tijd: 19/01/2021 14:37:18

Maand afsluiting

X Maand afsluiting

Volgnummer : 2
 Begin Datum Tijd: 25/01/2021 23:47:35
 Einde Datum Tijd: 31/01/2021 23:47:52

Weergave van het volgnummer en het tijdstip van de laatste brandstofafsluiting.

Brandstof afsluiting

X Brandstof afsluiting

Volgnummer : 5
 Begin Datum Tijd: 09/02/2021 10:08:10
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 15:44:51

- **Brandstof afsluiting:** activeren van brandstof afsluiting
- **X – Brandstof afsluiting:** activeren van tussentijds rapport tov laatste brandstofafsluiting

Weergave van het volgnummer en het tijdstip van de laatste periodeafsluiting

Periode afsluiting

X Periode afsluiting

Volgnummer : 13
 Begin Datum Tijd: 03/02/2021 23:47:39
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 10:08:19

- **Periode afsluiting:** activeren van periodeafsluiting
- **X – Periode afsluiting:** activeren van tussentijds rapport tov laatste periodeafsluiting

Weergave van het volgnummer en het tijdstip van de laatste maandafsluiting

<input type="radio"/> Maand afsluiting	<input checked="" type="radio"/> X Maand afsluiting
Volgnummer : 2	
Begin Datum Tijd: 25/01/2021 23:47:35	
Einde Datum Tijd: 31/01/2021 23:47:52	

- **Maandafsluiting:** activeren van een maandafsluiting
- **X – Maandafsluiting:** activeren van tussentijds rapport tov laatste maandafsluiting

Weergave van het volgnummer en het tijdstip van het laatst gemaakte index en niveaurapport

<input checked="" type="radio"/> Index / Niveau	
Volgnummer : 3	
Begin Datum Tijd: 09/02/2021 10:07:54	
Einde Datum Tijd: 09/02/2021 15:44:56	

- **Index / Niveau:** activeren van index- en niveaurapport

Weergave van sequentienummer en tijdstip van de laatste prijsafsluiting

<input checked="" type="radio"/> X Prijs afsluiting	
Volgnummer : 10	
Begin Datum Tijd: 19/01/2021 14:37:09	
Einde Datum Tijd: 19/01/2021 14:37:18	

- **X – Prijsafsluiting:** activeren van tussentijds rapport tov laatste prijs

Voorbeeld van een NIET SC_Alone systeem.



Closures

Fuel Sales End X Fuel Sales End Index / Level

Sequence Number: 2
 Start Date Time: 18/06/2013 09:12:32
 End Date Time: 18/06/2013 09:15:39

Sequence Number: 2
 Start Date Time: 18/06/2013 09:17:08
 End Date Time: 18/06/2013 09:22:06

Period End X Period End X Price Sales End

Sequence Number: 2
 Start Date Time: 18/06/2013 09:13:57
 End Date Time: 18/06/2013 09:15:47


Sequence Number: 4
 Start Date Time: 17/06/2013 12:03:23
 End Date Time: 17/06/2013 23:59:31

Month End X Month End

Sequence Number: 1
 Start Date Time: 14/06/2013 06:57:04
 End Date Time: 18/06/2013 09:15:48

- Afsluiten periode en maand is niet mogelijk omdat dit vanuit de POS moet opgestart worden.
- Periode- en maandrapport moeten synchroon afgesloten worden met de site controller
- Periodeafsluiting en maandafsluiting kunnen niet geselecteerd worden

Voorbeeld van een SC_Alone systeem

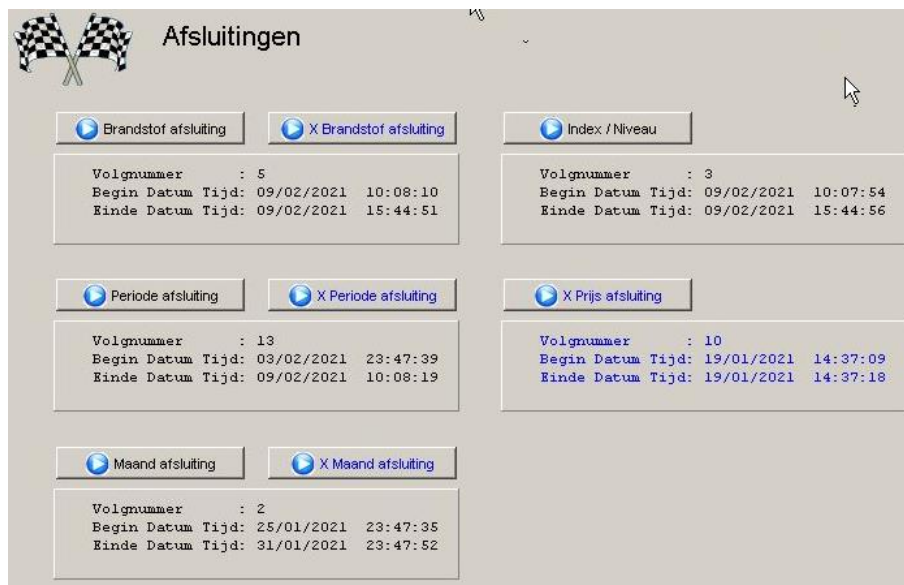

Afsluitingen

Brandstof afsluiting X Brandstof afsluiting Index / Niveau

Volgnummer : 5
 Begin Datum Tijd: 09/02/2021 10:08:10
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 15:44:51

Volgnummer : 3
 Begin Datum Tijd: 09/02/2021 10:07:54
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 15:44:56

Periode afsluiting X Periode afsluiting X Prijs afsluiting

Volgnummer : 13
 Begin Datum Tijd: 03/02/2021 23:47:39
 Einde Datum Tijd: 09/02/2021 10:08:19

Volgnummer : 10
 Begin Datum Tijd: 19/01/2021 14:37:09
 Einde Datum Tijd: 19/01/2021 14:37:18

Maand afsluiting X Maand afsluiting


Volgnummer : 2
 Begin Datum Tijd: 25/01/2021 23:47:35
 Einde Datum Tijd: 31/01/2021 23:47:52

- Afsluiten periode en maand is mogelijk
 Periodeafsluiting en maandafsluiting kunnen geselecteerd worden
- Zodra een periodeafsluiting bezig is verschijnt er een zandloper met de geselecteerde periode op het scherm.
 Er kan ondertussen geen andere afsluiting opgestart worden.
 Het is mogelijk dat er meerdere soorten afsluitingen tegelijkertijd bezig zijn.

5. 8. Rapporten - verkoop

Via dit tabblad kan u verschillende rapporten opvragen.

U dient allereerst te bepalen welk rapport u wil opvragen. Dit kan onderaan rechts door een type rapport aan te klikken.

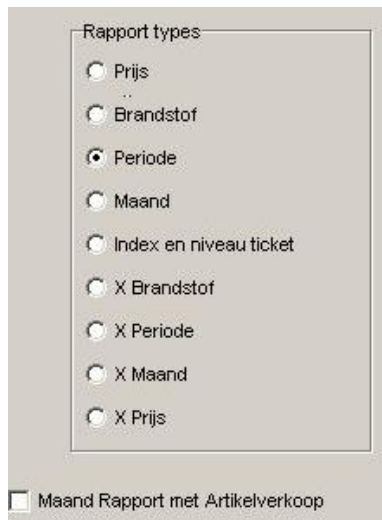

De verschillende rapporten op een rijtje:

Prijs	rapport dat wordt gemaakt bij afsluiting door een effectieve wijziging
Brandstof	rapport dat wordt gemaakt bij afsluiting brandstof
Periode	rapport dat wordt gemaakt bij periodeafsluiting
Maand	rapport dat wordt gemaakt bij maandafsluiting
Index - Niveau ticket	rapport met enkel pompindexen en niveaugegevens
X brandstof	tussentijds rapport tov laatste brandstofafsluiting
X Maand	tussentijds rapport tov laatste maandafsluiting
X Prijs	tussentijds rapport tov laatste prijsafsluiting

Voor het gekozen type rapport krijgt men een overzicht van de beschikbare rapporten. Vervolgens kan u een keuze maken in de tabel links en een lijn aanklikken om dat bepaald rapport te selecteren.

Vb Perioderapporten



Rapporten - verkoop			
Periode afsluiting			
Volgnummer	Beg in Datum	Tijd	Einde Datum Tijd
1			02/10/2020 14:29:07
2	02/10/2020	14:29:07	17/11/2020 17:02:06
3	17/11/2020	17:02:06	25/01/2021 23:49:05
4	25/01/2021	23:49:05	26/01/2021 23:50:21
5	26/01/2021	23:50:21	27/01/2021 23:50:48
6	27/01/2021	23:50:48	28/01/2021 23:50:11
7	28/01/2021	23:50:11	29/01/2021 23:49:10
8	29/01/2021	23:49:10	30/01/2021 23:49:16
9	30/01/2021	23:49:16	31/01/2021 23:49:22
10	31/01/2021	23:49:22	01/02/2021 23:49:55
11	01/02/2021	23:49:55	02/02/2021 23:49:23
12	02/02/2021	23:49:23	03/02/2021 23:49:09
13	03/02/2021	23:49:09	09/02/2021 10:09:49

Selecteer het rapport naar keuze en kies de gewenste actie:



OPGELET:

Men kan hier enkel rapporten opvragen, geen afsluitingen uitvoeren

5. 9. Historische rapporten

Via dit tabblad kan men historische rapporten bekijken zoals vroeger reeds overgenomen rapporten die niet meer op het station beschikbaar zijn.

Pompen | Prijzen | Tanks | Terminals | Brandstoffen | Algemeen | Afsluitingen | Rapporten - verkoop | **Historische rapporten** | Transakties | OPT Ticket

Historische rapporten

Van
Datum/Tijd zetten

Tot
Datum/Tijd zetten

Rapport Openen

Rapport Afdrukken

Dokument Formaat

'A4' PDF

POS Slip

Station Nummer	Volgnummer	Ontvangen Datum Tijd
0395	C 0012	09/02/2021 10:09
0395	C 0002	11/12/2020 12:59
0395	T 0002	10/12/2020 15:00
0395	A 0005	25/11/2020 16:44
0395	A 0004	25/11/2020 16:44
0395	A 0003	25/11/2020 16:35
0395	A 0002	25/11/2020 16:34
0395	T 0001	23/10/2020 18:01
0395	E 0000	23/10/2020 17:54
0395	C 0001	02/10/2020 17:21
0395	C 0188	16/09/2020 13:11
0395	C 0190	16/09/2020 13:11
0395	C 0189	16/09/2020 13:11
0395	C 0090	18/03/2020 14:11

Rapport types

Alle types

Prijs

Brandstof

Periode

Maand

Index en niveau ticket

X Brandstof

X Periode

X Maand

X Prijs

- Selecteer het gekozen station (vb voor historisch rapport v.e. ander reeds opgevraagd station)

Historische rapporten

Station Nummer	Volgnummer	Ontvangen Datum Tijd
0395	C 0012	09/02/2021 10:09
0395	C 0002	11/12/2020 12:59
0395	T 0002	10/12/2020 15:00
0395	A 0005	25/11/2020 16:44
0395	A 0004	25/11/2020 16:44
0395	A 0003	25/11/2020 16:35
0395	A 0002	25/11/2020 16:34
0395	T 0001	23/10/2020 18:01

- Stel een tijdsinterval in
- Kies het type rapport
- De beschikbare rapporten voor het geselecteerd type rapport worden getoond

Van	Tot
Datum/Tijd zetten	Datum/Tijd zetten
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rapport types


- Alle types
- Prijs
- Brandstof
- Periode
- Maand
- Index en niveau ticket
- X Brandstof
- X Periode
- X Maand
- X Prijs


Station Nummer	Volgnummer	Ontvangen Datum Tijd
0395	C 0012	09/02/2021 10:09
0395	C 0002	11/12/2020 12:59
0395	T 0002	10/12/2020 15:00
0395	A 0005	25/11/2020 16:44
0395	A 0004	25/11/2020 16:44
0395	A 0003	25/11/2020 16:35
0395	A 0002	25/11/2020 16:34
0395	T 0001	23/10/2020 18:01
0395	E 0000	23/10/2020 17:54
0395	C 0001	02/10/2020 17:21
0395	C 0188	16/09/2020 13:11
0395	C 0190	16/09/2020 13:11
0395	C 0189	16/09/2020 13:11
0395	C 0090	18/03/2020 14:11

- Kies het gewenste documentformaat
- Opvragen rapport (rapport kan eerst geopend worden met daarna nog steeds de optie om af te printen)

Dokument Formaat

- 'A4' PDF
- POS Slip

 Rapport **O**penen

 Rapport **A**fdrukken

5. 10. Transacties

Dit tabblad wordt gebruikt om site controller transacties op te zoeken



Kies type transactie.

- Om de selectie parameters op de default te forceren (alle transacties, tijd interval tov middernacht, alle pompen, producten, terminals, betaalbewijzen,...)
- Kies voor alle transacties of prepay transacties waarbij het krediet niet volledig werd opgebruikt
 - Alle types: alle transacties
 - BNA te veel: prepay transacties waarbij krediet niet opgebruikt is via de biljettenautomaat (BNA)
 - Vooruitbetaald vooruitbetaalde transacties aan de kassa

Zet Default


Type
 Alle types
 BNA Te veel
 Vooruitbetaald

Kies tijdsinterval

- Het tijdsinterval is default tov middernacht
 Dit kan aangepast worden via Datum / Tijd zetten

- Wijzig de tijd
Bevestig via Zetten of Annuleer om de tijdswijziging ongedaan te maken

	Datum/Tijd zetten		Datum/Tijd zetten
Van	19/01/2021 14:37:18	Tot	10/02/2021 14:07:28

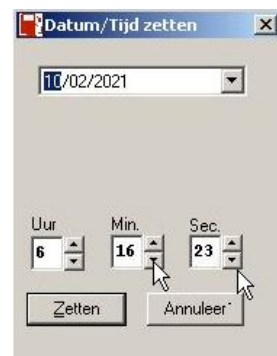

Datum/Tijd zetten

10/02/2021

Uur: 6, Min: 16, Sec: 23

Zetten, Annuleer

Kies pompen

- Default zijn alle pompen en pistolen geselecteerd
- Dit kan gewijzigd worden via dropdown van zowel pompen als pistolen

Pomp Pistool

Kies producten

- Default zijn alle producten geselecteerd
- Selecteer een product via dropdown

Product

Terminal

Alle	
Diesel	(3)
Ruro 95	(5)

Kies een terminal

- Default zijn alle terminals geselecteerd
- Selecteer een terminal via dropdown

Terminal

Betaalwijze

Alle	
Manueel	(3,1)
Kassa	(6,1)
Test	(8,1)
OPT	(1,1)

Kies betaalwijzen

- Default zijn alle betaalwijzen geselecteerd
- Selecteer een betaalwijze via dropdown

Betaalwijze

Fout Code

Alle	
-	(30)
banc	(31)
company	(32)
maestro	(33)
dcb	(37)
int. company	(38)
redfuel/lomo	(41)

Selecteer foutcodes

- Default zijn alle foutcodes geselecteerd
- Geef de te detecteren code in



Genereer het rapport

Wanneer alle selecties ingegeven zijn kan het rapport gegenereerd worden via:

5. 11. OPT Ticket

Configuratie van het OPT ticket

Pompen | Prijzen | Tanks | Terminals | Brandstoffen | Algemeen | Afsluitingen | Rapporten - verkoop | Historische rapporten | Transakties | **OPT Ticket**

 **OPT receipt** Annuleer  Wijzigingen bewaren

Title
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Hoofding Aantal Lijnen :
 12345678901234567890123456789012345678901

Voetnoot Aantal Lijnen :
 12345678901234567890123456789012345678901

Max. number of characters per line.

- Vul een titel in voor het ticket
- Selecteer het gewenste aantal lijnen voor de hoofding van het OPT ticket via dropdown (het gewenste aantal lijnen wordt wit)
- Selecteer het gewenste aantal lijnen voor de voetnoot van het OPT ticket via dropdown (het gewenste aantal lijnen wordt wit)
- Typ uw tekst bij hoofding en voetnoot
- Selecteer **Wijzigingen bewaren** om de gegevens op te slaan of Annuleren om ongedaan te maken

6. TERMINAL

Voor stationsbeheer via deze functie verwijzen wij naar de Handleiding SC_Stand_Alone